

Общие сведения

Выносная панель управления ВПУ-А РЮИВ 170200.000-01 ПС служит для управления и индикации состояния приборов серии А6 (А6-02, А6-02А, А6-04, А6-04А, А6-06, А6-06А)

ВНИМАНИЕ! Подключение ВПУ-А осуществляется к свободному контакту ТР с интерфейсом связи Touch Memory. Совместное подключение на один контакт ТР светодиодной клавиатуры, ВКП и УД *не рекомендуется*.

Функциональные возможности

- наличие 6-ти светодиодных индикаторов;
- индикация режимов «Питание», «ТРЕВОГА», «ПОЖАР», «НЕИСПРАВНОСТЬ»;
- возможность работы в следующих режимах:
 - обзора состояния прибора;
 - постановки/снятия;
- максимальное удаление ВПУ-А от приборов серии «А» до 80м.

Технические характеристики


Питание

Номинальное напряжение питания, В $12\pm 1,2$
Ток потребления модуля, мА, не более 15

Прочие характеристики

Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 50 °С
Габаритные размеры корпуса, мм, не более 150x125x30
Масса модуля, кг, не более 0,3
Срок службы модуля, лет, не менее 8

Схема подключения ВПУ-А

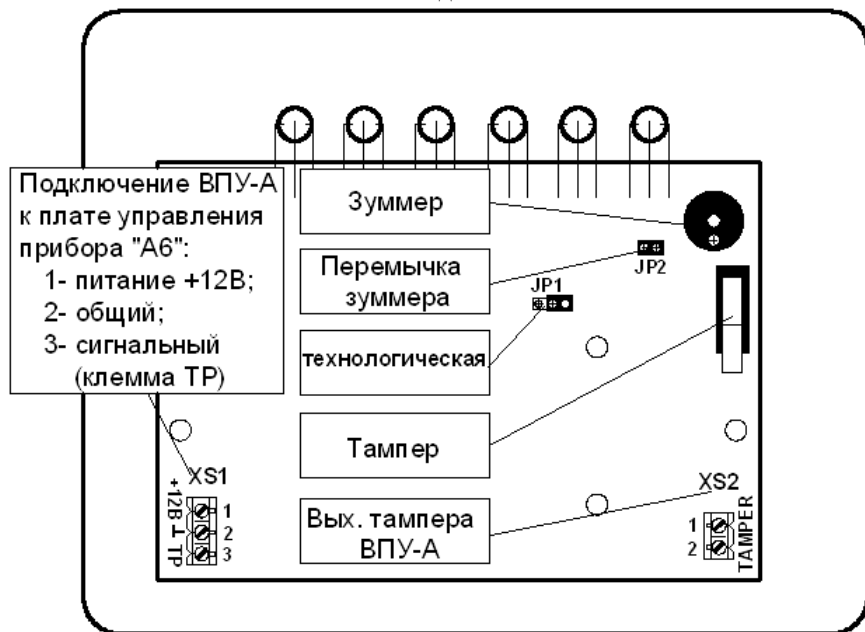

Комплект поставки

1. ВПУ-А, шт. 1
2. Паспорт, шт. 1

Примечание.

По согласованию с потребителем дополнительно могут поставляться:

- устройство доступа типа УД-1;
- ключи доступа DS1990А.

Указание мер безопасности

При монтаже и эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования ТКП 181-2009 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), ТКП 427-2012 «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (ПТБ).

К работам по подключению и эксплуатации прибора должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию.

Содержание драгоценных металлов

Данные о содержании драгоценных металлов в приборе справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации прибора на специализированном предприятии.

Золото - 0,0363126 г.
Серебро - 0,5818212 г.
Палладий - 0,0020700 г.

Изготовитель

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ», Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Володько 22.
Тел./факс: (+375 17) 315-93-49

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты выпуска.

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик прибора, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Свидетельство о приемке

ВПУ-А изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ РБ 190285495.002-2002, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«__» _____ 201__ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Техническая поддержка:

По вопросам эксплуатации прибора необходимо обращаться в организацию, в которой был приобретен данный прибор. По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в ООО «РовалэнтИнвестГрупп»: 220007, г.Минск, ул.Левкова, д.20.

Тел.: (+375 17) 228-16-80, МТС: (+375 29) 732-78-40; факс: (+375 17) 228-16-81.



Выносная панель управления ВПУ-А

ПАСПОРТ
РЮИВ 170200.000 ПС

Редакция 1.6

Март 2018